


9200E423843300C5
A63R4.2.3843300C5


Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дилл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

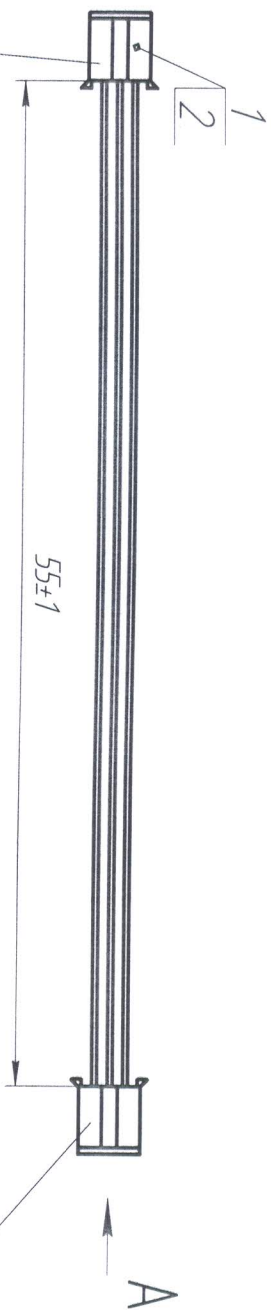

Контакт	Провод
1	поз.3 (Красный)
2	поз.4 (Синий)
3	поз.5 (Желтый)

Контакт	Провод
1	поз.5(Желтый)
2	поз.4(Синий)
3	поз.3(Красный)



A(10:1)

Разделка проводов поз. 3,4,5



Согласовано:

ООО "Завод "Автоматдор"
Руководитель производственного участка механики
А.В. Бышев
02.04.2018 г.

2018 г.

1. Не допускаются нарушения изоляции проводов.
2. Не допускается обрыв жил проводов при обжатии.
3. Контакты поз.2 должны быть плотно обжаты на жиле, изоляции и выдерживать усилие отрыва от проводов не менее 68,7 Н (7 кгс).
4. Контакты поз.2, собранные с проводами, заведены в соответствующий поз колодки поз.1 до срабатывания защиты.
5. Номера контактов колодки поз.1 показаны условно.

Изд. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Жгут соединительный Сборочный чертёж	Лист	Масштаб
Разреш.	Кузнецова				0	4:1
Провод	Корзин					
Т.кондр.	Анжана					
Исполн.	Карагазова					
Упр.	Бышев					

1 А63R4.2.3843300C5

Копирован

Формат А3